


BARRERAS CORTAFUEGO / SERIE 520IW


EMP-520IW



GUIA DE PRODUCTO

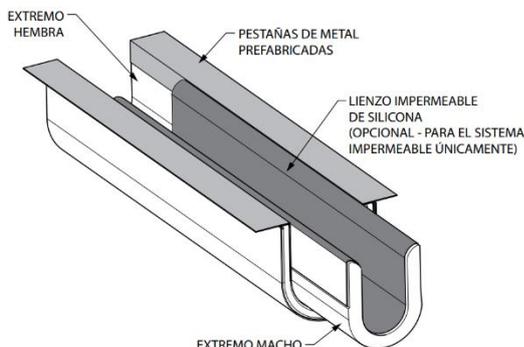


- Sistemas de manta ignifuga para pisos con 2 Y 3 horas de clasificación contra incendios.
- Sistema de láminas de acero inoxidable y frazadas con protección cerámica. UL2079. ASTM E1399 ASTM E119 ASTM E1966.
- Membrana impermeabilizante integral de alta temperatura con penetración de drenaje probada (opcional).
- Testeadas y certificadas por UL 2079/ ULC S-115 “FTH” (FTH: Midiendo llamas, temperatura y realizando la prueba de manguera), ASTM-E119/E1399/E1966.
- Disponible para juntas desde 2" (51mm) hasta 36" (900mm) de ancho.
- Los tramos vienen con empalmes machos y hembras de fábrica, eliminando la necesidad de manipular extensamente las uniones en la obra.
- Transiciones horizontales y verticales de fábrica, aseguran que las clasificaciones contra incendios según el UL2079 sean mantenidas.
- Barrera revestida de tela de silicona a prueba de agua integrada protege el sistema del agua y la resistencia al fuego durante y después de la construcción de estructuras abiertas, como estacionamientos y estadios.
- Transiciones horizontales y verticales de fábrica, aseguran que las clasificaciones contra incendios según el UL2079 sean mantenidas.
- Tiras de 4' (1.21m).




EMPTER

sistemas y productos para la construcción

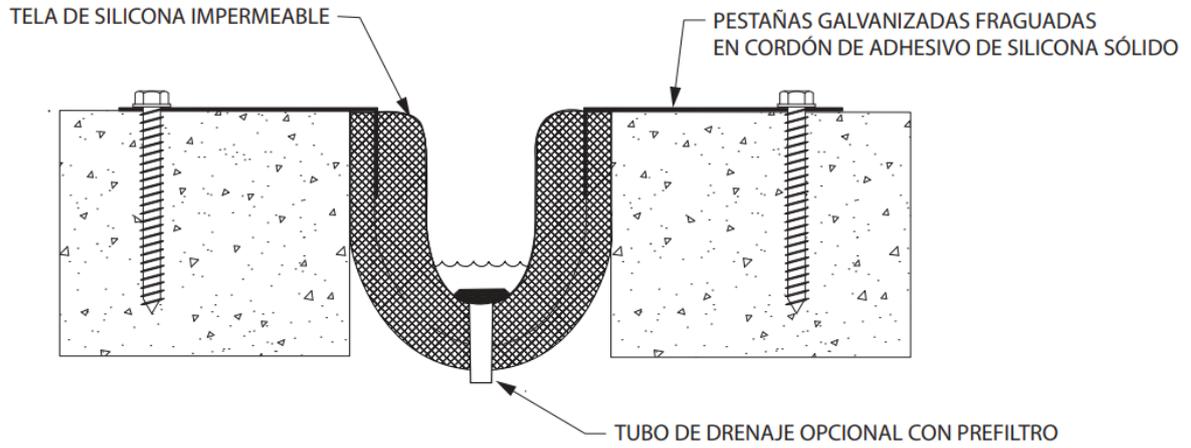


TRANSICIONES DE FABRICA


Transición en "L"

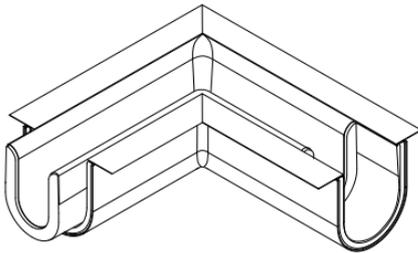

Transición Horizontal a Vertical

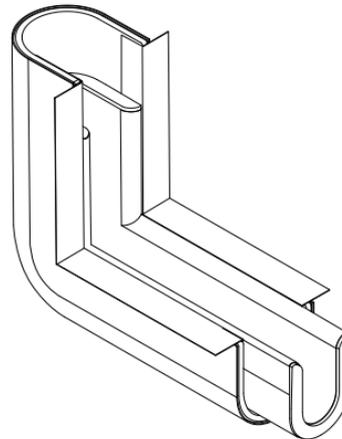

Transición en "T"

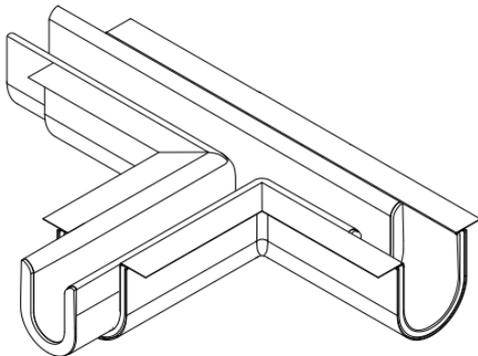

Transición en "X"

